

7. Свидетельство о приёмке

Преобразователь П121-2,5-50-PRO3 № _____
изготовлен и принят в соответствии с требованиями государственных стандартов, соответствует конструкторской документации и признан пригодным к эксплуатации.

М.П. ОТК _____ ()

8. Гарантийные обязательства

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие параметров преобразователя значениям, приведенным в п.2 настоящего паспорта, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации преобразователя - 12 месяцев со дня продажи. Преобразователь не подлежит гарантийной замене в случае наличия на нём механических повреждений, попыток вскрытия, а также самостоятельной притирки рабочей поверхности под диаметр.

8.3 Гарантия не распространяется на эксплуатационный износ рабочей поверхности преобразователя.

8.4 В случае отказа преобразователя не по вине потребителя в период гарантийного срока изготовитель обеспечивает замену преобразователя.

М.П. Дата отгрузки: _____

2. Основные технические характеристики

2.1 Тип:	контактный наклонный совмещенный
2.2 Пьезоэлемент:	круглый, Ø10 мм
2.3 Тип излучаемой волны:	поперечная (SV)
2.4 Эффективная частота:	$2,5 \pm 0,25$ МГц
2.5 Стрела по образцу СО-3:	8 ± 1 мм
2.6 Угол ввода по образцу СО-2:	$50^\circ \pm 1,5^\circ$
2.7 Тип разъёма:	Lemo ERA.00.250.NTL
2.8 Индуктивный элемент:	есть
2.9 Диапазон рабочих температур:	$-20^\circ\text{C} \dots +50^\circ\text{C}$
2.10 Размеры:	согласно Рис.1
2.11 Масса:	15 г

3. Надежность и срок службы

- 3.1 По ГОСТ 27.003-90 преобразователь относится к изделиям общего назначения, вида I, многократного применения, невосстанавливаемый, изнашиваемый, неремонтируемый, контролируемый перед применением.
- 3.2 Средняя наработка до отказа не менее 1000 часов.
- 3.3 Средний срок службы 12 месяцев.
- 3.4 Критерием отказа служит несоответствие параметров требованиям пп. 2.3-2.6

4. Комплект поставки

- 4.1 Преобразователь 1 шт.
- 4.2 Паспорт 1 шт.



В Е Л М А С
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО "ВЕЛМАС-ПРО"

www.velmaspro.ru
e-mail: zakaz@velmaspro.ru

тел.: 8-800-250-18-63

Ультразвуковой преобразователь П121-2,5-50-PRO3

ПАСПОРТ

1. Общие сведения

1.1 Преобразователь ультразвуковой пьезоэлектрический контактный наклонный совмещенный общего назначения.

1.2 Преобразователь предназначен для работы с ультразвуковыми дефектоскопами второй и третьей групп для обнаружения дефектов эхоимпульсным, теньвым и эхозеркальным методами по ГОСТ 23829-85.

1.3 Преобразователь соответствует требованиям ГОСТ Р 55725-2013 и ГОСТ Р 55724-2013.

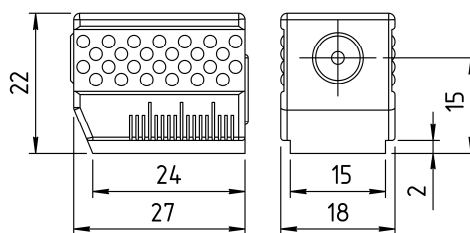


Рисунок 1 - эскиз преобразователя

5. Указания по эксплуатации

- 5.1 Преобразователь эксплуатируется согласно руководству по эксплуатации дефектоскопа, с которым применяется преобразователь.
- 5.2 Преобразователь следует оберегать от механических и термических ударов.
- 5.3 Очистку преобразователя производить чистой сухой ветошью. Запрещается для очистки применять ацетон и иные растворители.
- 5.4 Преобразователь может эксплуатироваться с дефектоскопами, имеющими амплитуду импульса возбуждения не более 200 В, длительность не более 5 периодов эффективной частоты и частоту следования не более 2000 Гц.

6. Указания по транспортированию и хранению

- 6.1 Транспортирование преобразователя в упакованном виде производится любым видом транспорта при температуре окружающего воздуха от -20°C до $+50^\circ\text{C}$, при относительной влажности до 95% (при $+25^\circ\text{C}$). При перевозке воздушным транспортом преобразователь должен располагаться в герметизированных и обогреваемых отсеках.
- 6.2 Условия перевозки преобразователя в транспортном средстве должны исключать удары и вибрацию.
- 6.3 Хранить преобразователь следует в упакованном виде в сухом помещении без токопроводящей пыли, паров кислот, щелочей и газов, вызывающих коррозию и разрушение изоляции.